



27.10.2020

ORGANISERING OG SAMVIRKE PÅ SKADESTEDET


En presentasjon av brann- og redningsetaten i Oslo

OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT



- ✓ Ca 510 ansatte
- ✓ Minimum 56 mannskaper døgnet rundt
- ✓ Syv brannstasjoner
- ✓ 13 845 utrykninger (2016)
- ✓ 148 personer reddet ut (2016)
- ✓ 444 bygningsbranner (2016)
- ✓ ROS/BER analyse

BRANNSTASJONER I OSLO

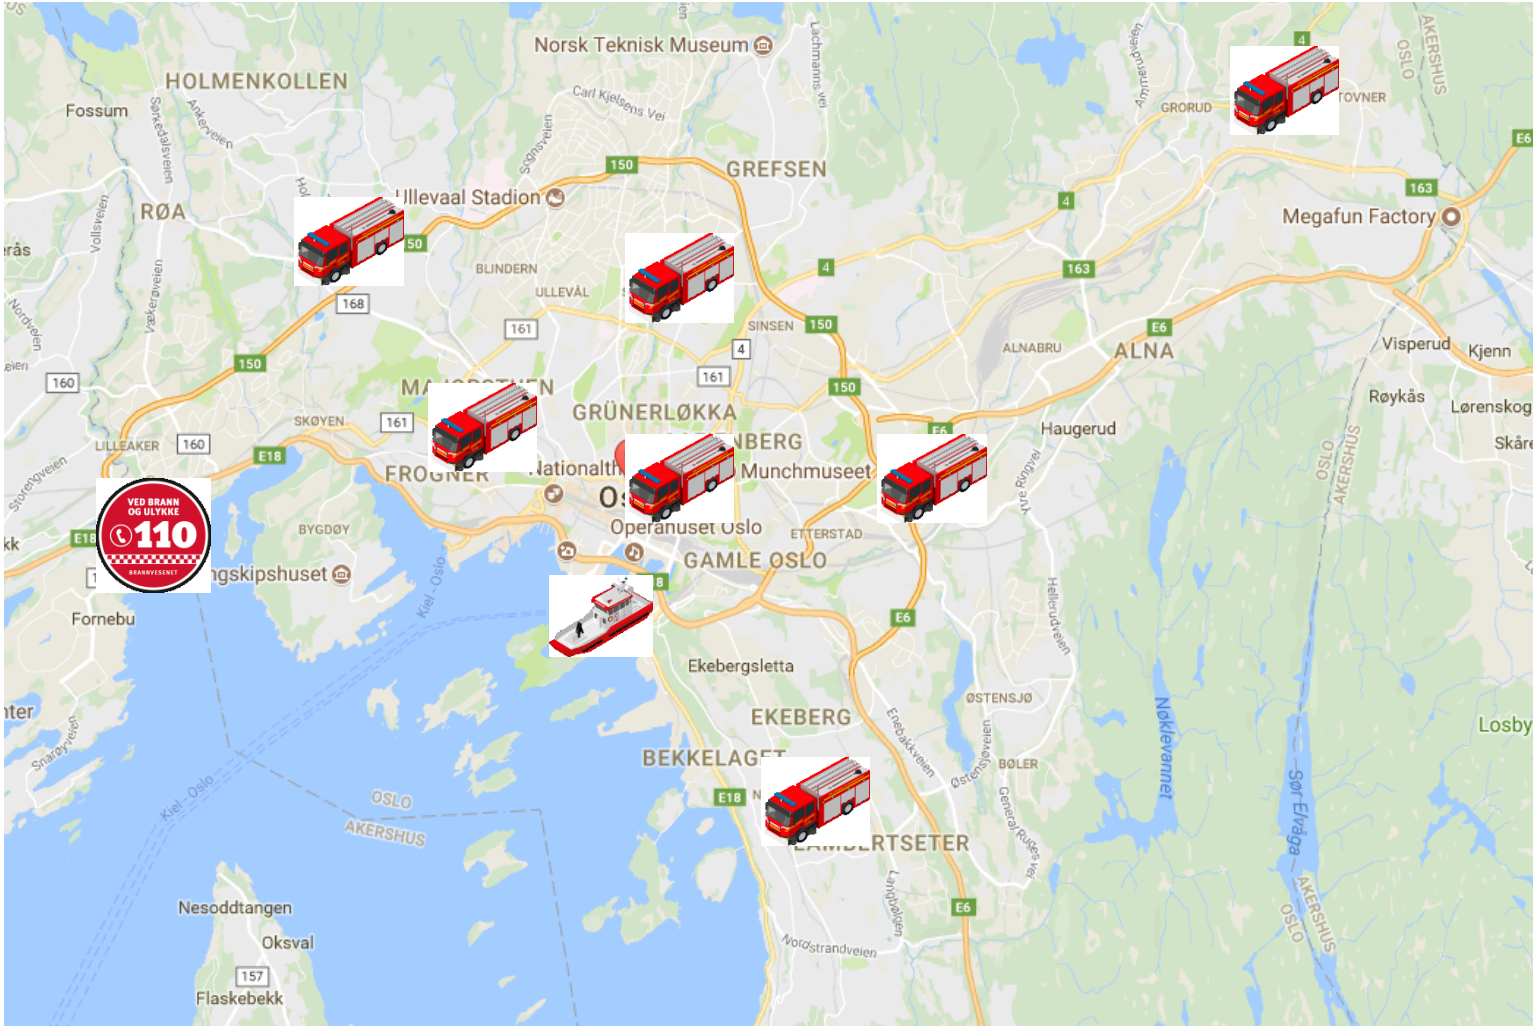

Beredskapsoppsett Oslo

En utrykningsgruppe består av mannskapsbil, dykkerbil og høyderedskap samt innsatsleder brann



TILLEGGSRESSURSER



OPPSETT HENDELSER KUN UTRYKNINGSLEDER



OPPSETT HENDELSER MED INNSATSLEDER BRANN



MERKING AV LEDERE TAKTISK NIVÅ



Mulige tiltak

- Umiddelbare tiltak
- Forberedende tiltak
- Endelige tiltak
- Alternative tiltak

Ressurstilgang

Første sit.rap.

- Situasjon
- Hva er truet?
- Hva gjør vi?
- Hva trenger vi?

Sektorisere

- Funksjonell
- Geografisk

RD-koordinator

Leder HMS/sikkerhet

Etabler tavle/skisse

Sambandsplan

Logistikk/Sektor 6

- Leder
- RD-koordinator
- Logistikk utstyr
- Logistikk mannskap

Prognose

Les ulykken
- bedøm risiko

Identifiser
løsninger

Beslutte MMI
og taktiske
løsninger

Sett organisa-
sjonen og utpek
kommandoplass

Kommunisere
og samvrkke

Skape
utholdenhet

Følge opp

Skadestedsfaktorene

- Bygningen
- Brannen/ulykken
- Virksomheten
- Mennesker
- Risikoer
- Omgivelser

Hendelsesutvikling

Risikovurdering

BAPS melding

- Til/fra
- Objektbeskrivelse
- Situasjon
- Trussel
- Tidskritisk info.

Konsekvenspotensialet Mål med innsats

- Hva skal reddes?
- Hvordan skal det se ut?

Taktisk plan

- Hvordan skal det
reddes?
- IDA

Beskriv metode

Sikkerhet

- Beskyttelse
- Begrensninger

Felles situasjonsforståelse

- Skisse
 - Kart
 - Etterretning
- ### Sektorledermøter
- Status-FMM
 - Oppgaver/TP
 - Endringer? Behov?
 - Neste møte

ILKO

Lederstøtte

Sit.rap.

Evaluer

- Oppnår vi MMI?
- Fungerer TP?
- Dekker
organiseringen
behovet?

BRANNVESENETS UTFORDRINGER PÅ ET SKADESTED

- ✓ Kunnskap om prioriteringer
- ✓ Kunnskap om behandling
- ✓ Lagring
- ✓ Objektplaner

- ✓ Det forebyggende arbeidet er viktig.
- ✓ Beredskapsplan og prioriteringer.
- ✓ Tilstedeværelse av fagpersonell.
- ✓ Muligheten til å påvirke arbeidet og prioriteringene.

NØKKELPERSONER FRA VIRKSOMHETEN ER EN VIKTIG RESSURS

- Må være kjent i bygget
- Må være kjent med byggets innhold og verdier
- Må kunne bistå i prioritering
- Må kunne bistå i planleggingen av evakuering/behandling av verdier (Sikkerhet)
- Må ha kunnskap om håndtering



PLANER

- Bidrar til systematisk kartlegging og prioritering.
- Tren og øv bruken av planene.
- Revider jevnlig.



Rn	Navn	Etg.	Rom	Informasjon
1	Korridor	1. etg.	111	- Skaprom - A-utløser - Røkke - Spenningstut
2	Korridor	1. etg.	118	
3	Reppingsflate	2. etg.	243	Arktisk
4	Dokumenter	2. etg.	211	- Skap for trykksaker - Saker
5	250 gjesterom	2. etg.	228	- Skaprom - Bader og parkett
6	Korridor	1. etg.	121	Hand nærhet
7	Korridor	2. etg.	218	
8	Reppingsflate	2. etg.	219	
9	Korridor	2. etg.	212	
10	Hallrom	3. etg.	311	- Spenselstid
11	100 gjesterom	1. etg.	112	118

Modring verktøy! Oppbevares i resepsjon.

TAKK FOR MEG



BRANNBEREDSKAPEN I NORGE

- Hver enkelt kommune er ansvarlig for etablering av brannvesen.
- Eableres enten som kommunale etater eller IKS.
- Sivilforsvaret er nasjonal støtteressurs.
- Staten har ordning for helikopterstøtte

- Kommunale brannvesen dimensjoneres etter krav satt i brannloven og dimensjoneringsforskriften.
- Minimumskrav og lokale risiko- og sårbarhetsanalyser fastsetter dimensjoneringen.

§ 5-4. Antall vaktlag

I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3.

I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger.

§ 5-2. Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal minst bestå av:

- 1 utrykningsleder
- 3 brannkonstabler/røykdykkere.

Støttestyrke er:

- fører for tankbil
- fører for snorkel-/stigebil.

§ 5-3. Vaktberedskap

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreierende vakt.

I tettsteder med 3.000 – 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreierende vakt.

I tettsteder med 8.000 – 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreierende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreierende vakt.

I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreierende vakt.

